



DEBRECENI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

2017



DEBRECENI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

**A Debreceni Tankerületi Központ
KLIK/082/3883-18/2017. (06.16.) szabályzata**

**A Debreceni Tankerületi Központ
Tűzvédelmi szabályzata**

Készítette:

Debrecen, 2017. június 16.



Papp

.....
Pappné Gyulai Katalin

tankerületi igazgató

Debreceni Tankerületi Központ

A Debreceni Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított középírányítói hatáskörömben eljárva, a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 40. §-a alapján jóváhagyom:

Budapest, 2017. *június* *20.*



.....
dr. Solti Péter

elnök

Klebelsberg Központ

duda

Tartalom

I. FEJEZET	6
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL.....	6
II. FEJEZET	6
A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA.....	6
III. FEJEZET	7
A SZABÁLYZAT IDŐBENI, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA	7
IV. FEJEZET	7
ÜGYREND.....	7
V. FEJEZET	9
BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI.....	9
VI. FEJEZET	9
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZBÁLATI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOK.....	10
1. AZ ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA.....	10
2. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK.....	10
3. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	11
VII. FEJEZET	13
DOHÁNYZÁS TILALMA.....	13
4. DOHÁNYZÁS ÉS GYÚJTÓFORRÁS TILALMA.....	13
5. NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN	13
6. TILOS DOHÁNYOZNI – DOHÁNYZÓHELYET SEM LEHET KIJELELNİ.....	13
7. NEM SZABAD DOHÁNYOZNI – A KIJELELT HELYEK KIVÉTELEVEL – AZ ALÁBBI HELYEKEN.....	13
8. AHOL DOHÁNYZÓHELY KIJELELHETŐ OTT SEM LEHETSÉGES AZT KIALAKÍTANI.....	14
9. A NEMDOHÁNYZÓ MUNKAHELYÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS.....	14
10. SPECIÁLIS KIVÉTEL.....	14
11. EGÉSZSÉGVÉDELMI BÍRSÁG.....	14
12. MEGJELÖLÉS, FELIRATOK.....	14
VIII. FEJEZET.....	15
TÁROLÁS SZABÁLYAI	15
13. HELYISÉGBEN, ÉPÍTMÉNYBEN ÉS SZABADTÉREN	15
IX. FEJEZET	15
TŰZOLTÁSI ÚT, TERÜLETEK ÉS EGYÉB UTAK	15
X. FEJEZET	16
TŰZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSEK	16
XI. FEJEZET	16
CSATORNAHÁLÓZAT	16

XII. FEJEZET	16
VILLAMOS BERENDEZÉS	16
XIII. FEJEZET.....	17
VILLÁMVÉDELEM ÉS FELÜLVIZSGÁLATA.....	17
XIV. FEJEZET	18
BIZTONSÁGI JELEK.....	18
XV. FEJEZET.....	19
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK	19
XVI. FEJEZET	19
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE.....	19
XVII. FEJEZET	20
XVIII. FEJEZET.....	22
XIX. FEJEZET	23
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT EGYÉB HELYISÉGEIRE, LÉTESÍTMÉNYEIRE.....	23
14. Elektromos kapcsolótér tűzvédelmi szabályai, előírásai	23
15. Öltöző tűzvédelmi szabályai, előírásai	23
16. Irattárra vonatkozó tűzvédelmi előírások	24
17. Egyéb feladatok, területek tűzvédelmi szabályai, előírásai	24
18. Raktározás előírásai.....	24
19. Együttes tárolás esetén.....	25
XX. FEJEZET.....	25
XXI. FEJEZET	27
TŰZVÉDELMI OKTATÁS	27
20. A tűz elleni védekezés	27
21. Jogsabályi előírás.....	27
XXII. FEJEZET	28
TŰZRIADÓ TERV	28
22. Tűzjelzés, riasztás	28
23. Tűzoltás, mentés	29
24. Anyagok, ingóságok mentése	29
25. Tűzriadó Terv ismertetése, betartása	30
Oktatási napló	31
Tűzvédelmi üzemeltetési napló.....	33
Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása	34
Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére.....	36
Tűzvédelmi bírság.....	38

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez.....	40
XXIII. A TŰZVÉDELMI KAPCSOLATOS IRATOK, ELŐÍRÁSOK.....	44
TŰZVÉDELMI KÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBEN TARTÁSA.....	49
XXIV. FEJEZET	51
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	51
26. A szabályzat hatályba lépése	51
27. A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása, egyéb kérdések	51

I. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

1. § A Tűzvédelmi Szabályzat célja, hogy a Debrecen Tankerületi Központ területén dolgozó vezető és beosztott munkavállalók (továbbiakban: dolgozók) megismerjék és betartsák azokat a tűzvédelmi, tűzmelegelőzési használati és magatartási szabályokat, melyeket munkájuk során, a Debrecen Tankerületi Központ területén be kell tartani a tüzesetek megelőzése érdekében.

2. § (1) A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák.

(2) A többszörösen módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

(3) 2004. évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

(4) A többszörösen módosított 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II. fejezete a tűzvédelmi bírságról.

(5) Többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, annak tartalmi követelményeiről.

(6) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

3. § 1.3. Jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Debrecen Tankerületi Központ igazgatójának (távollétében helyettesének), továbbá beosztott dolgozóinak fontos feladatai közé tartozik gondoskodni a tűzvédelemről, a tüzesetek megelőzéséről. Az igazgató felelős a vezetése alá tartozó Debrecen Tankerületi Központ tűzvédelméért, biztonsága megfelelő szinten való tartásáért, annak folyamatos fejlesztéséért.

4. § 1.4. Ennek érdekében gondoskodnia kell: A tűzvédelmi törvényben, végrehajtására kiadott jogszabályokban, szabványokban, rendelkezésekben, foglaltak érvényre juttatásáról, a tűzvédelmi használati előírások, szabályok betartásáról, a tűzvédelmi tevékenység irányításáról és ellenőrzéséről.

5. § 1.5. Bármely - a Debrecen Tankerületi Központ területére vonatkozó, annak tűzvédelmi helyzetére kiható - változást jelezni kell a Debrecen Tankerületi Központ tűzvédelmi dokumentációjá készítőjének, aki azt annak megfelelően módosítja, naprakész állapotban tartja.

II. FEJEZET

A DEBRECEN TANKERÜLETI KÖZPONT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

6. § Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak a Debrecen Tankerületi Központ teljes területére vonatkoztatható fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével a dolgozók testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő szinten történő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

7. § Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtására, betartására és betartatására – mint a Debrecen Tankerületi Központ igazgatója - a szabályzat ügyrendi részében megjelölt vezetőt és a beosztott dolgozókat, kötelezem.

III. FEJEZET

A SZABÁLYZAT IDŐBENI, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA

8. § A Tűzvédelmi Szabályzat kiadása napján, 2017. június 16-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

9. § A szabályzatban foglaltak a Debrecen Tankerületi Központ teljes területére, az ott folytatandó tevékenységekre terjednek ki. A szabályzat területi hatálya:

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

10. § A szabályzatban foglalt tűzmelegelőzési előírások betartása, betartatása a Debrecen Tankerületi Központ valamennyi dolgozójának alapvető feladata és kötelessége. A szabályzatban foglaltakat be kell tartatni továbbá azon kívülálló – nem közvetlenül a Debreceni Tankerületi Központ személyi állományához tartozó – munkavállalókkal is, akik ha kampányjelleggel is, de valamilyen tevékenységet (karbantartás, javítás, fejlesztés, bővítés stb., vagy pl. őrzővédő) folytatnak a területen.

11. § A szabályzat célja

(1) A tűzvédelmi szabályzat fő célja, hogy a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, mindenkori megbízott helyettese, továbbá a beosztott munkavállalók megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében a Debreceni Tankerületi Központ területén be kell tartaniuk, tartatniuk.

(7) A szabályzat másik fontos célja, hogy a Debreceni Tankerületi Központ tűzvédelméért felelős vezető és a beosztott dolgozók, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tüzesetekkor szükséges alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek menekítése, ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek használata stb. - jelen szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

12. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, és mindenkori helyettese személyesen felelősek a szabályzatban foglalt tűzmelegelőzési használati szabályok, rendelkezések végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért.

13. § A tűzmelegelőzési előírások betartása, betartatása állampolgári kötelesség!

IV. FEJEZET

ÜGYREND

14. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának – távollétében írásban megbízott, mindenkori helyettesének - tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei: koordinálja, ellenőrzi a Debreceni Tankerületi Központ teljes területének tűzvédelmét.

15. § Ennek érdekében

(1) arra jogosult tűzvédelmi szakember bevonásával elkészítteti, majd kiadja az irányítása alá tartozó Debreceni Tankerületi Központ területére vonatkozó komplett, egységes szerkezetbe foglalt, a törvényi és jogszabályi előírásokra épülő tűzvédelmi dokumentációt (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv és egyéb nyilvántartások stb.). Gondoskodik – tűzvédelmi szakember által - a

tűzvédelmi dokumentáció időszakos felülvizsgálatáról, a jogszabályi változások által megkövetelt – ha indokolt - jelentős átdolgozásáról, az ehhez szükséges pénzeszközök mindenkor biztosításáról.

(8) Szabályozza a Debreceni Tankerületi Központ területén a dolgozóknak tűzvédelmi oktatását, felvilágosítását. Ellenőrzi az oktatások - csakis tűzvédelmi szakember általi - megtartását, dokumentálását és ezek igazolását. Gondoskodik arról, hogy dolgozói megismerjék, elsajátítsák a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, a tüzesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket, továbbá tűz esetére tennivalóikat.

(9) Szabályozza a Debreceni Tankerületi Központ szabadterén és helyiségeiben végzendő alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység szabályos engedélyeztetését, végzését. Megnevezi az ÍRÁSOS ENGEDÉLY kiadására jogosult, egyben kötelezett, felelős személyt.

(10) Saját hatáskörben folyamatosan – napi szaktevékenységével párhuzamosan ellenőrzi a Debreceni Tankerületi Központ tűzvédelmi helyzetét, intézkedik a megoldásra váró tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatban.

(11) Különös figyelmet fordít a raktározás, tárolás céljára szolgáló helyiségekben a rendezett tárolás tűzvédelmi szabályainak betartására, a közlekedési, menekülési utak folyamatos biztosítására.

(12) Intézkedik a Debreceni Tankerületi Központ helyiségei fenntartásával, biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos, tűzvédelmi, dologi feladatok – különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálatok, és az ezt követő javítások, karbantartások – időbeni elvégeztetésére, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítására.

(13) Gondoskodik arról, hogy a Debreceni Tankerületi Központ területén a jogszabályban előírt mennyiségű és oltásteljesítményű, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, beszerzésre és szabályos elhelyezésre kerüljön, azok megfelelő, szabályos készenlétben tartása biztosítva legyen, időszakos felülvizsgálatukat szakvállalat megfelelő időközönként elvégezze.

(14) Amennyiben a Debreceni Tankerületi Központ bármely területén olyan előre látható, jelentős, tervezett változás várható, mely annak tűzvédelmi helyzetét jelentősen befolyásolja, úgy annak tényét a várható, tervezett változtatás bekövetkezése előtt legalább 15 nappal írásban köteles bejelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak.

(15) Amennyiben lehetősége van rá, úgy mindenkor személyesen vesz részt a Debreceni Tankerületi Központ területén történő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken, vagy indokolt távolléte esetén mindenkor, írásban megbízott helyettesével képviselteti magát. Köteles gondoskodni – saját munkakörében – a feltárt hiányosságok felszámolásáról, felszámoltatásáról. Tűzvédelmi dokumentációt érintő hiányosság esetén annak felszámolására, jogosult tűzvédelmi szakembert köteles bevonni.

16. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója köteles a tűzvédelmet, a tűz elleni védekezést a Debreceni Tankerületi Központ helyiségei, valamint szabadterei területén végzendő mindennapi szaktevékenység szerves részeként kezelni! Mindezen feladatokat átruházhatja a felelősség megmaradása mellett a külső vállalkozóra is!

17. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója gondoskodik arról, hogy a tankerületi központhoz tartozó összes köznevelési intézmény köteles megalkotni a saját tűzvédelmi szabályzatát, ami tartalmazza az adott köznevelési intézmény speciális tűzvédelmi szabályait is.

V. FEJEZET

BEOSZTOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI

18. § A beosztott dolgozók kötelesek a munkakörükkel, valamint tűz esetén szükséges tennivalóikkal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani és elsősorban a tüzesetek megelőzésére törekedni.

19. § A tüzesetek megelőzése érdekében a Debreceni Tankerületi Központ területén munkavégzésre alkalmas állapotban – pihenten, alkohol és gyógyszer, kábító hatásától mentesen – megjelenni.

20. § Munkakörüknek betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatásokon részt venni, részvételüket aláírásukkal elismerni, igazolni.

21. § A napi munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzat tűzmelegelőzési szabályait, valamint a dohányzási tilalmat! – betartani, betartatni.

22. § A Debreceni Tankerületi Központ területén elhelyezett tűzoltó készülékeket tűz esetén biztonságosan használni, szabályos elhelyezésükről, jelölésükről gondoskodni.

23. § A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadteréről, készülékről, berendezésekről, eszközökről, a napi munka tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb napi műszakok végén, a Debreceni Tankerületi Központ zárása előtt el kell távolítani.

24. § A kijelölt közlekedési, tűz esetén menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat megfelelő - közlekedésre, menekülésre alkalmas - biztonságos szélességben tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen sem szabad).

25. § Munkahelyen az Debreceni Tankerületi Központ raktáraiban és a helyiségben kötelesek az anyagtárolásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani, különös tekintettel a veszélyesebb háztartási vegyi anyagok tárolására. A Debreceni Tankerületi Központ helyiségei, szabadterei területén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat.

26. § Minden dolgozó, aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, a helyi riasztással párhuzamosan köteles azt telefonon a területileg illetékes hivatásos tűzoltóságnak (105), valamint – ha nem tartózkodik a helyszínen - a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjének haladéktalanul jelenteni.

27. § Esetleges tűz esetén – testi épség kockáztatása nélkül - valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban, anyagok mentésében részt venni, és az alábbi, következő teendőket ellátni:

- a) a tüzesetet jelezni, valamint a tűzriadó tervben előírt feladatokat elvégezni;
- b) szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, földgáz elzárása, stb.) elvégezni;
- c) a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló, eszközzel előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni;
- d) helyszínre érkező tűzoltóság szakembereinek oltással, mentéssel kapcsolatos munkáját tőle telhető mértékben elősegíteni;
- e) a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

VI. FEJEZET

A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT HELYISÉGEIRE, SZABADTEREIRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ ÉS ESETI, A HELYI SAJÁTÓSSÁGOKRA KIDOLGOZOTT
TŰZMEGELŐZÉSI HASZNÁLATI SZABÁLYOK ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZNÁLATI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

(54/2014. (XII.5.) BM RENDELET ELŐÍRÁSAI)

28. § Tűzveszélyességi osztályok

29. § (1) A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

30. § Robbanásveszélyes osztályba tartozik.

- a) Kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék.
- b) A folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbaspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri lobbaspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbaspont 20°C-kal csökkentett értéke.
- c) Az éghető gáz, gőz, köd.
- d) Az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

31. § Tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) A szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba.
- b) A legalább 50 °C nyílttéri lobbaspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum.
- c) A folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbaspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbaspontjánál legalább 20°C-kal kisebb.
- d) Az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével.
- e) A vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150°C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag.
- f) Az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbaspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

32. § Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) A nem éghető anyag.
- b) Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

2. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

33. § Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

34. § A munkavégzést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

35. § A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

36. § A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékekről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

37. § I-II.tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

38. § Az I-II.tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

39. § A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

40. § A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

41. § A közmű nyitó-, és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

42. § Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, a helyiségben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

- a) A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- b) A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
- c) A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
- d) A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

3. Tűzveszélyes tevékenység

43. § Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

44. § Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet -előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

45. § A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, annak érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

46. § Ha az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

47. § A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

48. § Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:

- a) a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
- b) a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
- c) valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

49. § Jogszabályban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

50. § Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

51. § A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

52. § A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

53. § A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

54. § A Debreceni Tankerületi Központ bármely területén végzendő, hegesztéssel, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására jogosultak, kötelezettek: A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, – indokolt távolléte esetén – mindenkor, írásban megbízott helyettese.

55. § 6.3.13. Legjellemzőbb eset, hogy a Debreceni Tankerületi Központ helyisége, szabadtere területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a helyi, speciális sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő egyéni Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának, vagy az általa írásban megbízott mindenkor helyettesének kötelessége felülvizsgálni, és azt a még szükséges helyi veszélyforrásokkal, tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!

56. § Ha a munkát végző külső vállalkozás szakemberei nem rendelkeznek a munkához szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése előtt a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója – rövid szóbeli oktatást követően – köteles kiállítva kiadni!

57. § Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyező marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a melléklet fejezetben található.)

VII. FEJEZET

DOHÁNYZÁS TILALMA

4. Dohányzás és gyújtóforrás tilalma

58. § Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

59. § Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

60. § Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

5. Nemdohányzók védelmében hozott törvény értelmében

61. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:

62. § Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

63. § Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légtérű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

6. Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni

64. § A közforgalmú intézmények (pl. étterem, bár, kocsma, posta, Debreceni Tankerületi Központ, bevásárlóközpontok, mozi stb.) zárt légtérű helyiségeiben. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.

65. § A munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben.

66. § A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön

67. § Közoktatási intézményben, (pl. általános iskola, gimnázium).

68. § Javasoljuk, hogy ott ahol többcélú használat van az adott intézményben, ott a szigorúbb szabályt alkalmazzák.

69. § Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda).

70. § Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.

7. Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken

71. § Közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben.

72. § Közösségi közlekedési eszközön.

73. § Munkahelyen.

74. § Közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül.

75. § Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5,0 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy hogy a dohányzóhely az egészségügyi, vagy egyéb szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

8. Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani

76. § Zárt térben.

77. § A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.

78. § Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.

9. A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés

79. § Kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben.

80. § Más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével hozható meg.

10. Speciális kivétel

81. § Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára kialakított helyen.

82. § Ahol zárt légtérű dohányzóhely kerül kijelölésre,

- a) a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.
- b) a megfelelő légcserre feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

11. Egészségvédelmi bírság

83. § Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).

12. Megjelölés, feliratok

84. § A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.

- a) A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.
- b) A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával kell jelölni.

- c) A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.
- d) A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.
- e) A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!

VIII. FEJEZET

TÁROLÁS SZABÁLYAI

13. Helyiségben, építményben és szabadtéren

85. § Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

86. § Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

87. § Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.

88. § A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

89. § A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

IX. FEJEZET

TŰZOLTÁSI ÚT, TERÜLET ÉS EGYÉB UTAK

90. § Az Debreceni Tankerületi Központ helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: a 10,0-15,0 méter szélességű helyiségben 1,2 méter, a 10,0 méternél nem szélesebb helyiségben legalább 1,0 méter széles hosszirányú utat,

91. § A létesítmény körüli közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalakat, területeket, valamint a vízszervezési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

92. § Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

93. § A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

94. § Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el.

95. § Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

96. § Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

X. FEJEZET

TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSEK

97. § Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet, vagy robbanást.

98. § A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással, vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz, vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

99. § Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-, fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

100. § Munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

101. § A tüzelő-, és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

XI. FEJEZET

CSATORNAHÁLÓZAT

102. § Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

103. § Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

XII. FEJEZET

VILLAMOS BERENDEZÉS

104. § Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

105. § A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

106. § A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

107. § Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

108. § A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

109. § A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

110. § 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként, egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

111. § A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

112. § A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

113. § A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

114. § A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

XIII. FEJEZET

VILLÁMVÉDELEM ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

115. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) rendeletben előírt időszakonként vagy
- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

116. § A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

117. § 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtérnél legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként,

118. § A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határnapiig meg kell szüntetni, melyet-hitelt érdemlő módon igazoltatni kell.

119. § A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
- b) a létesítést követően az átadás előtt,
- c) OTSZ 18. mellékletében foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

120. § A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

XIV. FEJEZET

BIZTONSÁGI JELEK

121. § Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett,

- a) tűzoltó készülékeket,
- b) fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
- c) bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
- d) kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
- e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

122. § Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben, vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni,


- a) a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- b) a dohányzás tilalmát és
- c) a vízzel oltás tilalmát.

123. § A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

124. § A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

125. § A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Az utánvilágítós tűzvédelmi biztonsági jel ideális rögzítési magassága:

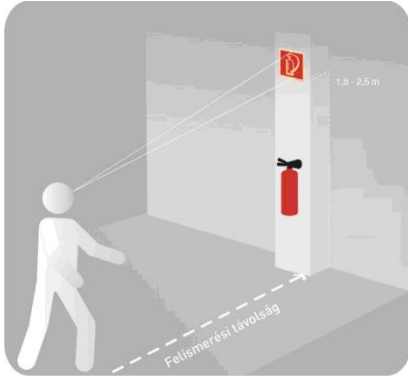

XV. FEJEZET

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

126. § Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben lévő 1. táblázat, és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

127. § Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, úgy a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

128. § Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol e rendelet előírja és
- jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.

129. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

130. § A tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

131. § A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

132. § Legalább 2,0 kg töltetmegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 l töltetértogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

XVI. FEJEZET

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE

133. § A Debreceni Tankerületi Központ helyiségeire, szabadterére vonatkozó eseti tűz megelőzési használati szabályok, előírások

134. § Iroda, ügyféltér területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki és végrehajtását elrendelem

135. § Az irodahelyiséget a kiadott OTSZ értelmében a mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

136. § A helyiségben a dohányzás tiltva van.

137. § A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.

138. § A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó éghető anyagokat lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.

139. § Elektromos főzőlap, kávéfőző használata nem megengedett, mivel a szociális helyiségek étkezőjében ez megoldható. A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.

140. § A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 100 cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.

141. § A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania. Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

142. § A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény, ami tüzet okozhat, eltávozása után nem marad. Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely 105 jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.

143. § Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a felelősek.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

XVII. FEJEZET

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE

144. § Pihenő, raktárak, étkező, konyha területére vonatkozóan az alábbi

tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki, és a végrehajtását elrendelem

145. § A pihenőt, raktárakat, stb. (továbbiakban: helyiség) csak a használatbavételi (működési) engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelő célra szabad használni.

146. § A helyiség területén nem tűzveszélyes anyagokat tárolnak, így a helyiség nem tűzveszélyes.

147. § A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásait véve figyelembe a tér, helyiség - de a Debreceni Tankerületi Központ épülete teljes területén is - a DOHÁNYZÁS TILOS!

148. § A tilalmat jól látható módon – ötnyelvű tiltó felirattal már a főbejárati ajtajának külső felén jelölni kell, és a tilalmat szigorúan be kell tartani, tartatni. Dohányozni csak a Debreceni Tankerületi Központ bejáratától 5,0 méteres távolságon kívül, az utcai részen – csikkgyújtó jelenlétében – szabad!

149. § A helyiség területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A belső közlekedési – tűz esetén menekülési –, valamint a tűzoltó készülékhez, szakaszoló leválasztó kapcsolóhoz vezető utakat, továbbá a kijárati, illetve a raktári hátsó részbe vezető ajtónyílást teljes szélességükben és folyamatosan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad!

150. § A különböző áruféleségeket a polcrendszeren rendezetten és jól áttekinthetően kell tárolni.

151. § A helyiség területén csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú, a környezetére tűzveszélyt nem jelentő fűtőberendezéseket (központi fűtés radiátorait) szabad használni.

152. § Központi fűtéssel fűtött helyiségben a központi fűtés hőleadói (radiátorok) valamint a tárolt kisebb mennyiségű, esetleg robbanásveszélyes anyagok, háztartási vegyi áruk és illatszerek, valamint robbanásveszélyes hajtógázú spray-k - melyek hajtóanyaga propán-bután gáz - között legalább 1,0 méter tűztávolságot kell megtartani, illetve az ilyen árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok veszélyes felmelegedésnek ne legyenek kitéve.

153. § A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei kapcsolók, lámpatestek, dugaljok, hosszabbítók stb.) továbbá elektromos gépek és egyéb készülékek, azok szerelési, csatlakoztatási módja és védettsége elégítse ki az helyiség száraz, tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki szabványossági követelményeket.

154. § Az elektromos hosszabbítókat, úgy kell vezetni, vagy olyan védelemmel kell ellátni, hogy azokat semmiféle mechanikai sérülés ne érhesse. Meghibásodott, szabványtalan elektromos szerelvényt, továbbá sérült, toldott hosszabbítót, valamint tűz-, és balesetveszélyt okozó elektromos gépet, készüléket berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.

155. § A Debreceni Tankerületi Központ teljes területén csak tűzveszélyt nem jelentő világítás lámpatestek használhatóak. A lámpatestek védőburás kivételűek, úgy azokat csak védőburával felszerelt állapotban szabad használni. A világítótestekre éghető anyagú dekorációt függeszteni még alkalmoszerűen sem szabad!

156. § Meg kell jelölni – feliratozással - az helyiségből nyíló közlekedő ajtónyílása mellet lévő, a teret leválasztó „tűzESETI FŐKAPCSOLÓ”-t is. A főkapcsolót jól láthatóan és folyamatosan hozzáférhetően kell tartani.

157. § Használaton kívüli elektromos szerelvényt, berendezést, kábelt stb. – amennyiben arra már nincs szükség – haladéktalanul vissza kell bontani, meg kell szüntetni. Elektromos gépet, berendezést, készüléket – kivéve a hűtőkészülékeket – használat után ki kell kapcsolni, illetőleg a hálózatról le kell választani. A világítást a Debreceni Tankerületi Központhelyiség elhagyása előtt, vagy ha már szüksége nincs rá, le kell kapcsolni.

158. § A tér, helyiség elektromos hálózatát, szerelvényeit, gépeit, készülékeit, berendezéseit tűzvédelmi szabványossági szempontból, és az OTSZ erre vonatkozó fejezete szerint 6 évente felül kell vizsgáltatni és a feltárt szabványtalanságokat szakemberrel meg kell javíttatni. A javítás tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelő részéről: nyilatkozat)

159. § A Debreceni Tankerületi Központ épülete, annak helyiségei összességében önálló rendeltetési egységnek minősülnek. A helyiség közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készüléket helyeztek el a tér területén. A tűzoltó készülék oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – a épület – mint önálló rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.

160. § A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy nyílt lánggal, szikraképződéssel járó egyéb munka) csak a tevékenység tűzkármentes lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek előzetes meghatározásával és ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni.

161. §(1) Iroda jellegű helyisége területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészüléket – hálózati és/vagy mobil - kell elhelyezni. Az irodában a készülék közelében jól látható módon fel kell tüntetni a segélyhívószámokat (Mentők: 104; Tűzoltóság: 105; Rendőrség: 107), valamint a tűzjelzés módját, amely az alábbi:

- a) tüzeset, káreset pontos helye (cím)
- b) mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme
- c) életveszély van-e
- d) tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt készülék hívószáma
- e) Tűzjelzést követően a tűz esetére előírt ALAPVETŐ TENNIVALÓKAT kell ellátni.
- f) Napi munka végén, illetőleg a tér, helyiség használatát követően a munkavállalók a helyiség teljes területét kötelesek átvizsgálni és minden olyan okot, körülményt megszüntetni, amely a munkahely elhagyása után tüzet okozhat.

A fenti tűzvédelmi előírások betartása, betartatása kötelező!

XVIII. FEJEZET

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE

162. § Iroda jellegű helyiség területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi tűzvédelmi előírásokat (továbbiakban: előírások) adom ki és végrehajtását elrendelem.

163. § Az irodai tevékenységi kör veszélyforrásai egyrészt a felhasznált, tárolt papír, irodai berendezési tárgyak, éghető szerkezetű gépek. A másik veszélyforrás az irodai célú és a működést szolgáló elektromos berendezések (számítógép, fénymásoló, klíma, stb./

164. § Az irodaépületet, épületrészt, helyiséget, stb. csak rendeltetésszerűen lehet használni. Ez alatt azt a használati célt értjük, amelyre az épület, térrész, vagy helyiség létesült.

165. § Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagok, irodai- számítástechnikai berendezések használhatók, illetve tárolhatók az irodákban. A tartalék mennyiséget képező papír termékeket, segédeszközöket /ragasztó, íróeszköz, stb./ a raktárhelyiségben lehet csak tárolni a polcokon.

166. § A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható éghető anyagot és éghető folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.

167. § Az ügyintézésrel kapcsolatos iratok, irattartók, adathordozók csak az irodahelyiség szekrényeiben, illetőleg a folyamatos tevékenységet biztosító irattárban tárolhatók. Az iratokat lehetőleg iratgyűjtőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezebben juthassanak.

168. § A tevékenység során felhalmozódott szennyezett papírt, számítástechnikai anyagokat, eszközöket az irodai hulladéktároló edényben kell tárolni és azt naponta a központi hulladéktárolóba kell eltávolítani.

169. § A helyiségekben a tűzvédelmi szempontból tiltó rendelkezéseket, a tűzveszélyre figyelmeztető piktogramot, táblákat, a helyiség bejáratánál kell elhelyezni. A helyiségekben a dohányzás tilos, a nem dohányzók védelme érdekében hozott törvény alapján.

170. § Az épület bejárati ajtaját, közlekedő folyosóit leszűkíteni nem lehet. A helyiségek, terek rendeltetését az ajtókon meg kell jelölni. A több ajtóval rendelkező helyiség, térség be- és kijáratát tartós felirattal kell ellátni. Az iroda helyiségből /tárgyaló, munkatér, stb./ való kijutást mindenkor biztosítani kell.

171. § A hő- és füstelvezetést szolgáló ablakok mindenkor megközelíthetőek legyenek.

172. § A világítóberendezéseket /teremvilágítás, asztali világítás/ a mechanikai sérülés ellen védeni kell. A világító berendezések éghető szilárd anyagokkal közvetlenül nem érintkezhetnek.

173. § Az alkalmazott villamos berendezések /számítógép, fénymásoló, kávéfőző, ventilátor, stb./ használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek, a kezelési utasításban leírt távolságokat be kell tartani.

174. § A villamos berendezések teljesítménye /pl. ventilátor, klímaberendezés, stb./ egyidejű használata esetén nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt.

175. § A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodákban elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.

176. § A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre minimálisan 80 cm széles „út” állandóan szabadon maradjon.

177. § Az irodai tevékenység közben és annak befejezését követően ellenőrizni kell a használati előírások megtartását /pl. kiürítési útvonal, tűzvédelmi eszköz, tűzjelző berendezés, stb./ a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

178. § A napi tevékenység befejezését követően az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, kivéve azokat, amelyek rendeltetésszerűen folyamatos üzeműek. A hétvégét megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést az elektromos hálózatról le kell választani.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

XIX. FEJEZET

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT EGYÉB HELYISÉGEIRE, LÉTESÍTMÉNYEIRE

14. Elektromos kapcsolótér tűzvédelmi szabályai, előírásai

179. § Az épület alagsori részén lehet megközelíteni az elektromos kapcsoló helyiséget. Innen lehet az épület áramtalanítását végrehajtani.

180. § A létesítmény teljes áramtalanítását a Debreceni Tankerületi Központ területén található 0,4 kV-os kapcsolótérben lehet elvégezni az ott lévő tűzvédelmi főkapcsolóval.

181. § A fenti helyiség bejárati ajtója mindig megközelíthető legyen, azt állandóan zárt állapotban kell tartani.

182. § Az elektromos kapcsoló helyiség ajtójára az elektromos áram veszélyeire vonatkozó, és a vízzel oltás tilalmát jelző szabványos táblákat, piktogramokat kell elhelyezni.

183. § A szakaszkapcsolókat megfelelő jelöléssel, felírással szükséges ellátni.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

15. Öltöző tűzvédelmi szabályai, előírásai

184. § A közlekedési utakat az öltöző területén minden esetben biztosítani kell (legalább 1 m.)

185. § Szennyezett munkaruha csak fém szekrényben helyezhető el.

186. § Az öltözőszekrényekben és helyiségben a ruhanemű és tisztálkodási cikkek kivül más anyagot tárolni nem szabad. Éghető folyadék még kis mennyiségben sem tárolható.

187. § Az öltözők szellőztetéséről gondoskodni kell.

188. § Az öltözőszekrények alatt és fölött ruhaneműt, illetve éghető anyagot tartani, a szekrény ajtajára kívülről ruhaneműt akasztani nem szabad.

189. § Az öltöző területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra a „Dohányzás és nyílt láng használata tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni.

190. § A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozása előtt meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, amely tüzet okozhat.

16. Irattárakra vonatkozó tűzvédelmi előírások

191. § Az irattárat a kiadott OTSZ szerint tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

192. § Az irattárba csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.

193. § Az irattárban tárolásra kijelölt papírányagokon kívül mást tárolni, bevinni szigorúan tilos!

194. § A tárolást úgy kell végezni, hogy a polcok közötti tér, valamint a közlekedési lehetőség állandóan szabadon maradjon. Ezekre ideiglenesen sem szabad anyagot rakni.

195. § Az irattárban dohányozni, nyílt lángot használni tilos, s ezt a helyiség ajtaján kívül és a helységben jól látható helyen szabványos felirattal jelölni kell.

196. § A helyiség tűzvédelmére el kell helyezni megfelelő darabszámú 6 kg-os ABC jelű porral oltó tűzoltó készüléket, melyeket eltorlaszolni nem szabad.

197. § A helyiség elhagyása előtt az áramtalanítást el kell végezni, a bejárati ajtót pedig be kell zárni. A kulcsot hovatartozásuk jelölésével a kulcsos szekrénybe kell tenni.

17. Egyéb feladatok, területek tűzvédelmi szabályai, előírásai

198. § Átalakítás során külön felhívás nélkül is meg kell tartani a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ), az Országos Építésügyi Szabályzatban (OÉSZ) foglaltakat.

199. § Az átalakított létesítmény használatbavételének megkezdése előtt a hivatásos tűzoltóságtól is meg kell kérni az engedélyt, szakvéleményt.

200. § Egyéb területekre a jelen Tűzvédelmi Szabályzat „Általános és eseti tűzvédelmi, használati szabályok, előírások”-ban leírtak az irányadók.

18. Raktározás előírásai

201. § Éghető folyadékok tárolásának szabályai a vegyes raktárakban

202. § Tárolás szekrényen kívül

- a) Szekrényen kívül csak nem éghető anyagú polcon és dobozban vagy kannában lehet tárolni. A tárolási területet úgy kell megválasztani, hogy az ablak közelében legyen, és elektromos berendezés, világító test a tárolás egy méteres környezetében ne legyen.
- b) A szekrényen kívüli tárolás esetében I.-II. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetében legfeljebb 60 liter mennyiség helyezhető el. III.-IV. tűzveszélyességi fokozatú anyag esetén legfeljebb 300 liter mennyiséget lehet tárolni.
- c) A tárolásra szolgáló doboz vagy kanna űrtartalma legfeljebb 20 liter lehet.

203. § Tárolás szekrényben

- a) Kizárólag erre a célra használt fémlemezből készült szekrényben lehet a tárolást elvégezni.

- b) A fémlemez szekrényekben különböző tűzveszélyességi fokozatú folyadékok együttesen is tárolhatók.
- c) A tárolási mennyiség egy szekrényben legfeljebb 20 liter lehet.

19. Együttes tárolás esetén

204. § Együttes tárolásról akkor beszélünk, ha a lemez szekrényben és szekrényen kívül egyaránt kívánunk tárolást végezni.

205. § Ebben az esetben a következőket kell megtartani:

- a) abban a helyiségben, amelynek térfogata 50 m³ 60 liter mennyiség tárolható
- b) abban a helyiségben, amelynek térfogata 100 m³ 150 liter mennyiség tárolható
- c) abban a helyiségben, amelynek térfogata 100 m³ felett van 300 liter mennyiség tárolható
- d) A helyiséget a munka megkezdése előtt minden esetben át kell szellőztetni, ha a helyiségben folyamatos munkát nem végeznek, akkor legalább napi egy alkalommal a szellőztetést el kell végezni.
- e) A vegyes raktár területén a dohányzás tilalma érvényes, amelyeket megfelelő táblákkal, piktogramokkal szükséges jelölni.
- f) Folyadékokat csak meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni. Az éghető folyadékok műanyagkannás, fémhordós, illetőleg fémkannás tárolására külön terület /szabad tér/ vagy helyiséget kell kijelölni. Ezekben a helyeken táblákon fel kell tüntetni a tárolt folyadékok megnevezését, tűzveszélyességi fokozatát. Az éghető folyadékokat kiszerezni csak olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították. A közlekedési utakat és kijáratokat állandóan szabadon kell hagyni, oda anyagokat, felszereléseket, eszközöket még átmenetileg sem szabad elhelyezni. Az elektromos világítástechnikai berendezéseket védőbúrával kell ellátni a mechanikai sérülések ellen. A raktár vezetője köteles arról gondoskodni, hogy a tevékenység befejeztével a helyiség elektromos hálózatának áramtalanítása megtörténjen, továbbá felelős a raktározásra vonatkozó tűzvédelmi előírások érvényesítésért, betartásáért.
- g) Nem tárolható együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek egymásra hatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést okozhat.

XX. FEJEZET

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HELYISÉGEKRE

206. § (1) WC; mosdó; zuhanyzó területére, és az ott folytatandó tevékenységre vonatkozóan az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) adom ki és végrehajtását elrendelem:

(2) A vizesblokk helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

(3) A helyiségek használatát csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségben szabad folytatni.

(4) A helyiségekben éghető anyagot nem tárolnak, használnak, így nem tűzveszélyes helyiségekről van szó. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségekben – mint ahogyan az egész épület területén - a DOHÁNYZÁST MEGTILTOM! A tilalmat már a Debreceni Tankerületi Központ utcai

főbejáratánál – az egész épületre vonatkozóan - a bejáratú ajtó külső lapjára erősített, piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell!

207. § Dohányozni csak az arra alkalmassá tett, az - ÉPÜLETÉN KÍVÜLI SZABADTÉREN – ÉPÜLET FŐBEJÁRATÁTÓL MÉRTEN 5,0 MÉTERES TÁVOLSÁGON KÍVÜL – a kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is megjelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyújtót, hamutálat kell biztosítani.

208. § A helyiségekben a fűtést radiátoros fűtés biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést szabad használni.

209. § A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek, stb.) berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettsége feleljen meg a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.

210. § Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést a vizesblokk helyiségei esetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (szerelői nyilatkozat!)

211. §. A helyiségek világítását használat után le kell kapcsolni. Elektromos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

212. § A Debreceni Tankerületi Központ épülete, annak helyiségei – beleértve a mögötti, hátsó vizesblokk helyiségeit is - összességében önálló rendeltetési egységnek minősülnek. Az vizesblokk helyiségei közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készüléket helyeztek el a területén. A tűzoltó készülék oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az épület – mint önálló rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.

213. § A tűzoltó-technikai terméket, többek között a tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!

214. § A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező Debreceni Tankerületi Központ végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.

215. § Jobb láthatóság érdekében a tűzoltó készüléket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint világító/utánvilágító biztonsági jellel megfelelő módon meg kell jelölni.

216. § A vizesblokk helyiségeiben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

217. § A helyiségekben keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő irodajellegű helyiségben, vagy az épületben, illetve a tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- a) tüzeset, káreset pontos helye (cím)
- b) mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
- c) robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?

- d) életveszély van e?
- e) tűzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

218. §20.1.15. Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók ellátásához a Tűzriadó Terv alapján!

219. §20.1.16. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek alkalmi használatát követően a használó munkavállalók a vizesblokkok helyiségei területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az épület elhagyása után tüzet okozhat.

Fenti szabályzat betartása, betartatása kötelező!

XXI. FEJEZET

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

20. A tűz elleni védekezés

220. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját, valamint beosztott munkavállalóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet az alábbiak szerint szabályozom.

221. § A vezetőt, a beosztott dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:

- a) felvételtől, illetve munkába állítástól az úgynevezett első tűzvédelmi oktatást
- b) évenként legalább egy alkalommal történő ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat
- c) oktatáson való hiányzás után a pótképzéseket és tüzesetet követően a rendkívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani

21. Jogszabályi előírás

222. § A dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi oktatásokat minden esetben csak KÖZÉP-, vagy FELSŐSZINTŰ TŰZVÉDELMI VÉGZETTSÉGGEL rendelkező tűzvédelmi szakember – a szerződéses tűzvédelmi tanácsadó tarthatja meg és dokumentálhatja!

223. § Oktatások jellegétől függetlenül minden oktatást az oktatási naplóban kell dokumentálni

224. § Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti - helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó - tűzvédelmi használati szabályiból kell megtartani, valamint az oktatásnak tárgya kell, hogy legyen a tűz esetén szükséges tennivalók és a tűzoltó készülékek eszközök, berendezések kezelése, használata is.

225. § A Debreceni Tankerületi Központ dolgozói részére tartandó éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

226. § (1) a többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó fejezeteire, előírásaira,

- (2) konkrét munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyességére,
- (3) általános tűzvédelmi használati szabályokra, előírásokra (OTSZ),
- (4) tűz esetén követendő magatartásra,

- (5) tűzoltó készülékek kezelésére, használatára,
- (6) napi munkavégzés utáni feladatokra,
- (7) tűzvédelmi, tűzmegeelőzési szabályok megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére

227. § Az oktatásról felvett dokumentumnak - oktatási napló - tartalmaznia kell:

- a) az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pót, rendkívüli),
- b) az oktatás konkrét témaköreit,
- c) az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat,
- d) az oktató nevét, aláírását,
- e) Oktatás megtörténtét igazoló vezető aláírását,

228. § Azt a vezetőt, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. pótoktatásban kell részesíteni!

229. § Külső, idegen vállalat, DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT dolgozóit, amennyiben a Debreceni Tankerületi Központ bármely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (pl. szerelés, karbantartás, vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket a tevékenység megkezdése előtt szintén rövid – a munkával, helyi veszélyforrásokkal kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

230. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ – a DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT BÁRMELY területén bekövetkezett tüzesetet követően a Debreceni Tankerületi Központ dolgozóit ún. rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni! Ezt minden esetben tűzvédelmi tanácsadó köteles megtartani, dokumentálni.

231. § A tűzvédelmi oktatások elhanyagolása felelősségre vonást, tűzvédelmi szabálysértést, vagy tűzvédelmi bírságot eredményez! Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan dolgozó nem alkalmazható!

XXII. FEJEZET

TŰZRIADÓ TERV

22. Tűzjelzés, riasztás

232. § Aki a szabályzat hatálya alá tartozó Debreceni Tankerületi Központi épület bármely területén tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, az köteles elsősorban és haladéktalanul a területileg illetékes Hivatásos Tűzoltóságot () értesíteni!

A TŰZOLTÓSÁG TŰZJELZŐ HÍVÓSZÁMA:

105

233. § A tűzjelzéskor az alábbi adatokat kell közölni

- a) Tüzeset, káreset pontos helye (cím).
- b) Mi ég, milyen anyag, épület stb., milyen terjedelemben (m²).
- c) Emberélet van-e veszélyben.
- d) Jelző személy neve, jelzésre használt telefonkészülék száma.

234. § A tűz észlelésével és a tűzoltóság felé történő jelzéssel egy időben haladéktalanul riasztani kell a tűz által érintett munkahelyen lévő, ott tartózkodó dolgozókat és természetesen a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjét, amennyiben az adott időben nem tartózkodik a helyszínen. A dolgozók helyi, belső közvetlen riasztását az épület bármely helyiségében keletkezett tűz esetében, a „TŰZ VAN!... TŰZ VAN!” tűzilármával, kiáltásokkal kell végrehajtani.

235. § Törekedni kell arra, hogy a tűz által érintett helyiségekből az ott tartózkodó személyeket szólítsuk fel arra, hogy az épületet – a tűz helyétől függően – vagy a föbe/kijáraton, vagy pedig a hátsó folyosón át hagyják el az utcai, vagy az udvari szabadter irányába. **KERÜLNI KELL a PÁNIKHANGULAT KIALAKULÁSÁT!**

236. § A kiürítést lehetőleg a Debreceni Tankerületi Központ vezetője – távollétében mindenkori megbízott helyettese irányítsa, végezze, végeztesse!

237. § Személyi sérülésnél (pl. égési sérülés, füstmérgezés stb.) azonnal értesíteni kell a mentőket.

A mentők segélyhívó száma:

104

238. § Mentők kiérkezéséig a sérültet gyors és szakszerű elsősegélyben kell részesíteni!

239. § Az elsősegélyt lehetőleg szakképzett elsősegélynyújtó személy végezze!

240. § Amennyiben bűncselekmény (pl. Szándékos tűzokozás) alapos gyanúja merül fel, vagy nagyobb

241. § Épületkár, esetleg haláleset is történt, úgy a rendőrséget is késedelem nélkül értesíteni kell.

A rendőrség segélyhívószáma:

107

242. § A tűzoltást megelőző műszaki intézkedések

243. § Amennyiben kiterjedőben lévő és nagyobb tűzre van kilátás, úgy a tűzjelzéssel riasztással, épület kiürítésének megkezdésével egy időben, de még a tűzoltás megkezdése előtt az alábbi műszaki intézkedések végrehajtása kötelező.

244. § A tűz által érintett Debreceni Tankerületi Központ épületének központi áramtalanítása! Áramtalanító tüzeseti főkapcsoló az épület alagsorában lévő elektromos tokozáson – jelölve – található. Az épület leválasztó szakaszoló kapcsolói – jelölve – a helyiségekben találhatók.

Áramtalanítást lehetőleg az arra kioktatott, dolgozó végezze!

23. Tűzoltás, mentés

245. § Kisebb terjedelmű - 1,0 - 2,0 m² – felületű tűz oltását a készenlétben tartott, rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell megkezdni, végezni. Törekedni kell a tűz kezdeti fázisban való, rövid idő alatt történő eloltására! Fontos a készülékek használatának készség szintjén való ismerete.

246. § Tűzoltó készülékek találhatók: a Tűzriadó Tervben található információk szerint.

24. Anyagok, ingóságok mentése

247. § Tűz esetén törekedni kell az anyagok, ingóságok szervezett mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett anyagok, ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

248. § Az anyagok mentését a Debreceni Tankerületi Központi vezető által kijelölt dolgozók, az ő irányításával kell, hogy végezzék.

249. § Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez – testi épségét nem veszélyeztetve - a tőle elvárható maximális eszmei és fizikai segítségét megadni!

A tűzoltó egységek a tűz jelzését követően várhatóan 10 percen belül a helyszínre érkeznek.

250. § A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell

- a) A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy a még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)
- b) A tűz épületen belüli pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségéről, tűzoltó készülékek, valamint a helyi egyéb veszélyforrásokról.

22.14. A rövid szóbeli tájékoztatást követően mindenki köteles a kiérkező egységek parancsnokának (tűzoltás vezető) utasításait maradéktalanul betartani, végrehajtani!

22.15. Minden tüzesetet – az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszünteket is – haladéktalanul jelenteni kell a hivatásos tűzoltóságnak, és a helyszínt – eloltott tűz esetén is – a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni!

A tűzjelzés állampolgári kötelesség!

25. Tűzriadó Terv ismertetése, betartása

251. § A Tűzriadó Tervet a Debreceni Tankerületi Központ vezetőjével, beosztott dolgozóival, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják, ezért azt az éves ismétlődő oktatásokon, vagy új dolgozó belépéskori oktatásán ismertetni kell.

252. § A Debreceni Tankerületi Központ esetében évente egy alkalommal tűzriadó és épület kiürítési gyakorlatot kell tartani és azt feljegyzés formájában dokumentálni kell, amit legalább 6 évig meg kell őrizni.

253. § Fenti tűzriadó terv betartása, valamint tűz esetén, készség szintjén történő alkalmazása kötelező!

OKTATÁSI NAPLÓ

(MINTA)

.....év.....hó.....nap

Az oktató neve:.....

Oktatásra kötelezett.....fő

Beosztása:.....

Megjelent:.....fő

Tűzvédelmi vizsga kelte:.....

Az oktatás jellege

Az oktatott dolgozók

- előzetes (alap) oktatás

- új belépők,

- ismétlődő oktatás,

- munkakört vagy munkahelyet változ-
tatók (belső, üzemi áthelyezés, át-csoportosítás)

- tartós távollétről visszatérők

formája

- elméleti oktatás

(.....év, ill. Tűzv. Sz. szerint)

- gyakorlati oktatás

- más gazdálkodó szervezet dolgozói

- alkalmoszerű tűzvédelmi tevékenységet
végzők

oka:

- tűzvédelmi szab. előírása

- tűzvédelmi szakvizsgáztatás

- egyszeri különleges munka

- új anyag, gép, termelő-berendezés

- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve

- robbanásveszélyes technológia,

- tűzeset utáni

- hivatásos tűzoltóság rendelkezése

Az oktatás tárgya:.....

.....

Szemléltetése:.....

.....

Gyakoroltatása:.....

.....

A megfelelő rész aláhúzendó vagy bekarikázandó

S.sz.	Az oktatásban részesültek		Megjegyzés
	neve	aláírása	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Az októató aláírása:.....beosztása:.....

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

(MINTA)

Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja:	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéséért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor- szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:

.....

Ellenőrzést végző Üzemben tartó

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Sorszám: _____/201__

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától,

201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.

Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.

Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlébe helyezni.

A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.

A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen nem

Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....

Engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20....évhónapnap

.....

Munkát végző aláírása

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni köteles.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....

Létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....

Munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

....., 20....évhónapnap

.....

Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő

TŰZVÉDELMI BÍRSÁG

254. § A tűzvédelmi hatóság a 27.10. pontban megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben (kéménysepréssel kapcsolatos törvény) meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. A 27.10. pontban foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

255. § Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

256. § Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000.- forint.

257. § A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – a 27.10. pontban 39. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. A 27.10. pontban 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

258. § Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

259. § A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

260. § A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

261. § A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

262. § A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

263. § A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

264. § A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

265. § A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

266. § Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

267. § A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviselőtéről gondoskodni.

268. § A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

269. § A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidővel felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

270. § Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

271. § A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az ellátásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1.	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
2.	tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	10 000	1 000 000
3.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	20 000	3 000 000
4.	tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő	20 000	1 000 000
5.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	20 000	800 000
6.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	30 000	1 000 000
7.	menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	30 000	1 200 000
8.	tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	40 000	1 500 000
9.	épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése	20 000	500 000
10.	az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)	20 000	500 000
11.	a kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	30 000	3 000 000

12.	jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása	30 000	200 000
13.	ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	30 000	1 000 000
14.	szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	30 000	1 000 000
15.	a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	20 000	2 000 000
16.	a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése	50 000	2 000 000
17.	tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	20 000	50 000
18.	tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	10 000	30 000
19.	a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér		
	a) legfeljebb 100 m ² alapterületű:	50 000	400 000
	b) 101-500 m ² alapterületű:	100 000	1 000 000
	c) 500 m ² feletti alapterületű:	200 000	2 000 000
20.	tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelete, tűzátjelzés hiánya	100 000	1 500 000
21.	jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt	50 000	1 000 000
22.	jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	30 000	1 000 000

23.	jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
24.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	50 000	500 000
25.	hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés	50 000	500 000
26.	tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság)	50 000	1 000 000
27.	tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	50 000	1 000 000
28.	a) ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott	30 000	1 000 000
29.	ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 500 000
30.	ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejártá óta több mint 15 nap eltelt	30 000	1 000 000
31.	ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja	50 000	500 000
32.	ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	50 000	250 000
33.	ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik,	50 000	200 000

	vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza		
34.	ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket	30 000	2 000 000
35.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya	50 000	1 000 000
36.	a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	40 000	300 000
37.	ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el	50 000	200 000
38.	a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
39.	ha a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	50 000	1 000 000
40.	a tűzoltó-technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése, amennyiben az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá	50 000	1 000 000
41.	ha a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	200 000	3 000 000
42.	a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése	20 000	60 000
43.	a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése	20 000	1 000 000
44.	a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség	40 000	200 000

	elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodnak		
45.	jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása	50 000	1 000 000
46.	az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
47.	ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	50 000	1 000 000
48.	irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül	50 000	500 000
49.	szabadtéri égetés során az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása	20 000	400 000
50.	eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása nélkül	50 000	1 000 000
51.	eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást alkalmazzák	50 000	1 000 000

XXIII. A TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS IRATOK, ELŐÍRÁSOK

MELYEKET A VEZETŐI IRODÁBAN MEGFELELŐ HELYEN KELL TARTANI, MEGŐRÍZNI

Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei. Tűzriadó Terv.

Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló.

Elektromos hálózat tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyv.

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálatáról készült mérési jegyzőkönyv.

Kémények – ha van - füsttömörégi vizsgálatáról készült tanúsítvány.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket.

Tűzoltó készülék készenlétben tartói nyilvántartást és ellenőrzési dokumentumot.

Fenti tűzvédelmi ügyiratanyagokat a Debreceni Tankerületi Központ vezetője, vagy az általa ezzel megbízott személy köteles megbízható helyen – irodában - megőrizni, azokat naprakész állapotban tartatni.

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat			karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége módja	és	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény			6 hónap (+ 1 hónap) 1) 12 hónap (+ 1 hónap), 2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló		Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló		Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló		Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat			karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	
	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét,	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetési ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat			karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	
	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat			karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	
		füstcsappantyú, zsalu,	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	biztonsági tápforrásnak minősülő dízellagregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	
	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló	

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

2) Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KÉSZENLÉTBEN TARTÁSA

272. § Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek:

Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

273. § Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

274. § Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol e rendelet előírja és,
- jogszabályban meghatározott esetekben.

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

275. § Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.

276. § A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

277. § A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

278. § Legalább 2,0 kg töltetömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2,0 liter töltetértogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

XXIV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. A szabályzat hatályba lépése

2017. lép hatályba a Debreceni Tankerületi Központ Tűzvédelmi Szabályzata és visszavonásáig érvényes.

27. A szabályzat hozzáférhetősége, módosítása, egyéb kérdések

279. § A szabályzat tartalmát a Debreceni Tankerületi Központ minden dolgozójával ismertetni kell.

280. § A Tűzvédelmi Szabályzatot 1 példányban, a Debreceni Tankerületi Központ irodájában, a tűzvédelmi dokumentációk tárolására rendszeresített iratgyűjtőben kell elhelyezni, így hozzáférhetővé tenni az ott dolgozó alkalmazottak, valamint ellenőrzéskor a tűzvédelmi hatóság számára is.

281. § A Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának – szükség esetén - gondoskodnia kell jelen szabályzat tűzvédelmi szakember által történő módosításáról, aktualizálásáról, új rendelkezések hatálybalépése, vagy a Debreceni Tankerületi Központnál bekövetkező változás esetén.

282. § A Tűzvédelmi szabályzat előírásait módosítani vagy hatályon kívül helyezni csak az azt kiadó, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója jogosult.

283. § Az egyéb, nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok előírásai az irányadóak!

Debrecen, 2017.

.....
Tankerületi Igazgató